



КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ небезопасных условий проживания граждан



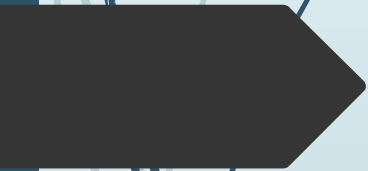


Признаки несоответствия электрических сетей и (или) электрооборудования требованиям, предъявляемым к их устройству и (или) эксплуатации.

Не допускается эксплуатация выключателей и розеток, в том числе на удлинителях, без корпуса, либо корпус имеет повреждения (оплавлен, расколот).

Оплавление корпусов установочных аппаратов:



Использование в качестве штепсельной вилки саморезов:

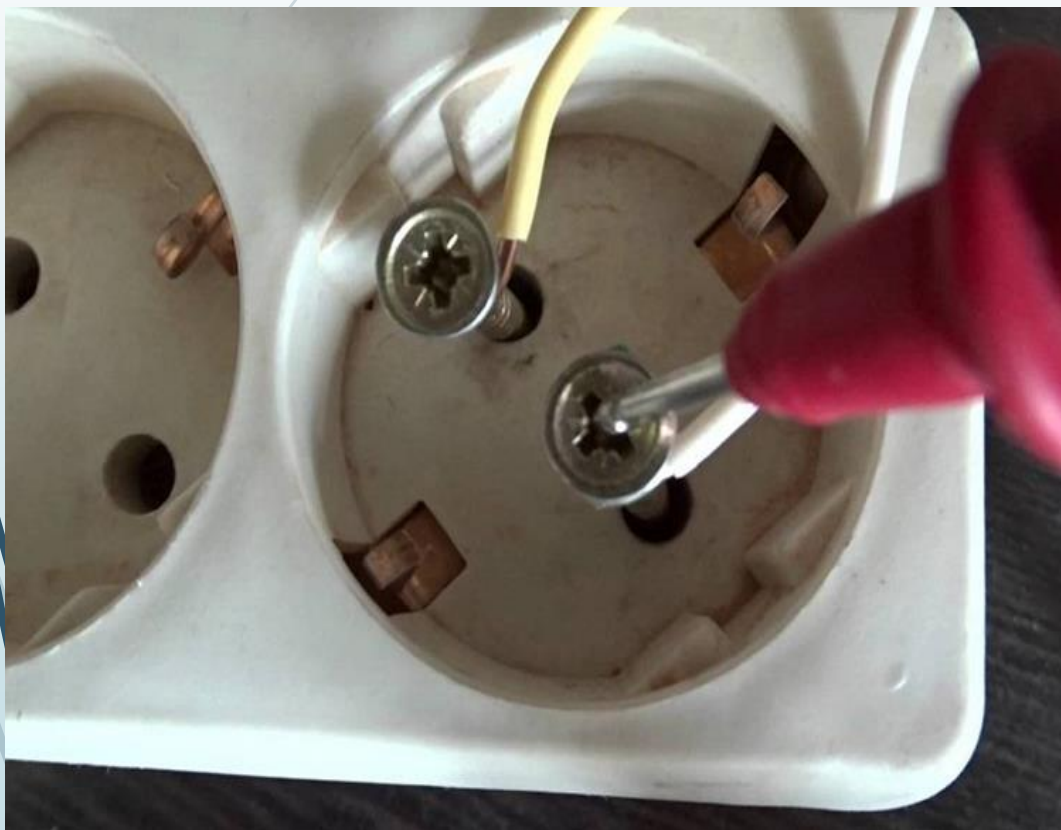

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

Не закреплен установочный аппарат скрытой установки (розетка) в монтажной коробке:



Признаки несоответствия электрических сетей и (или) электрооборудования требованиям, предъявляемым к их устройству и (или) эксплуатации


Эксплуатируются оголенные или имеющие повреждения электрические провода, кабели (следы оплавления, трещины).

Использование проводов и кабелей с частично отсутствующей изоляцией проводников:



Признаки несоответствия электрических сетей и (или) электрооборудования требованиям, предъявляемым к их устройству и (или) эксплуатации

Использование проводов и кабелей с поврежденной или оплавленной изоляцией:

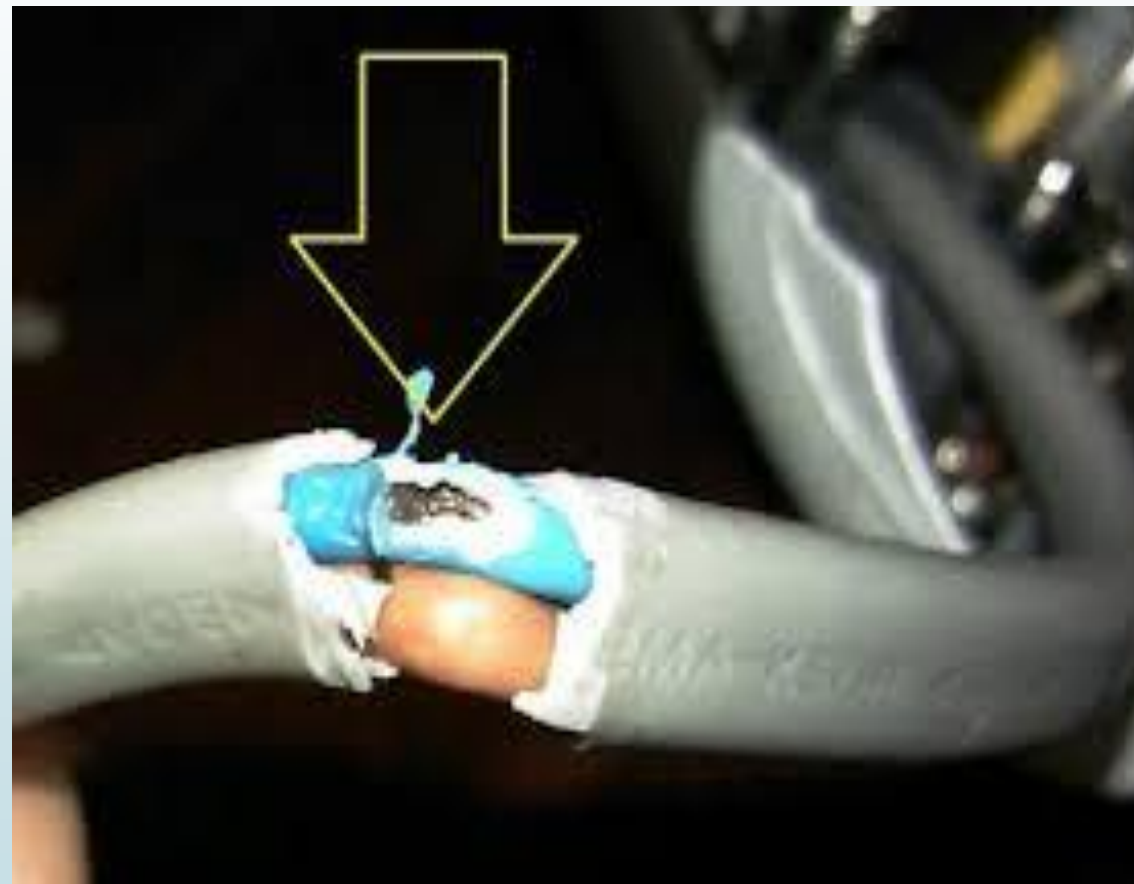

Признаки несоответствия электрических сетей и (или) электрооборудования требованиям, предъявляемым к их устройству и (или) эксплуатации

Соединение проводов, кабелей, расположенных в видимой части помещения, выполнено методом скрутки.

